



FIRMADO POR

TOMAS CARCAVILLA VAZQUEZ
30/08/2024 (según el firmante)



SELLO

BUÑUEL
Registro de Entrada n.º 1707/2024
Copia escaneada
04/09/2024 9:05

ANEXO 1 A:

PROYECTO DE INSTALACION DE ASCENSOR PARA RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN GREGORIO DE BUÑUEL (NAVARRA)

TITULAR

CARCAVILLA
VAZQUEZ TOMAS
- 16014295Q

Firmado digitalmente por
CARCAVILLA VAZQUEZ
TOMAS - 16014295Q
Fecha: 2024.08.30
18:29:05 +02'00'

M.I. AYUNTAMIENTO DE BUÑUEL

INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL

TCV Ingeniería

Tomás Carcavilla Vázquez

Buñuel, 30 de Agosto de 2.024





FIRMADO POR

TOMAS CARCAVILLA VAZQUEZ
30/08/2024 (según el firmante)



SELLO

BUÑUEL
Registro de Entrada n.º 1707/2024
Copia escaneada
04/09/2024 9:05

El presente Anexo 1 hace referencia al Proyecto de Instalacion de Ascensor para Residencia de Ancianos San Gregorio de Buñuel (Navarra), de fecha 29/8/2024 con Nº de Visado 2024-2231-0


ACLARACIONES A LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN.

PLANTA PRIMERA.

La salida planteada en el plano de evacuación existente se elimina por la instalación de la puerta de embarque del ascensor de esa planta primera. Hay que señalar que en realidad esa puerta que en teoría accede a la escalera de evacuación exterior no existe, siendo el cerramiento de fachada con una ventana circular

Se modifica el recorrido de evacuación de esa zona del edificio para salir por la escalera principal del edificio.

Se considera que la sala de rehabilitación tiene una ocupación inferior a 1 persona cada 5 m² y la superficie ocupable es menor de 50 m².

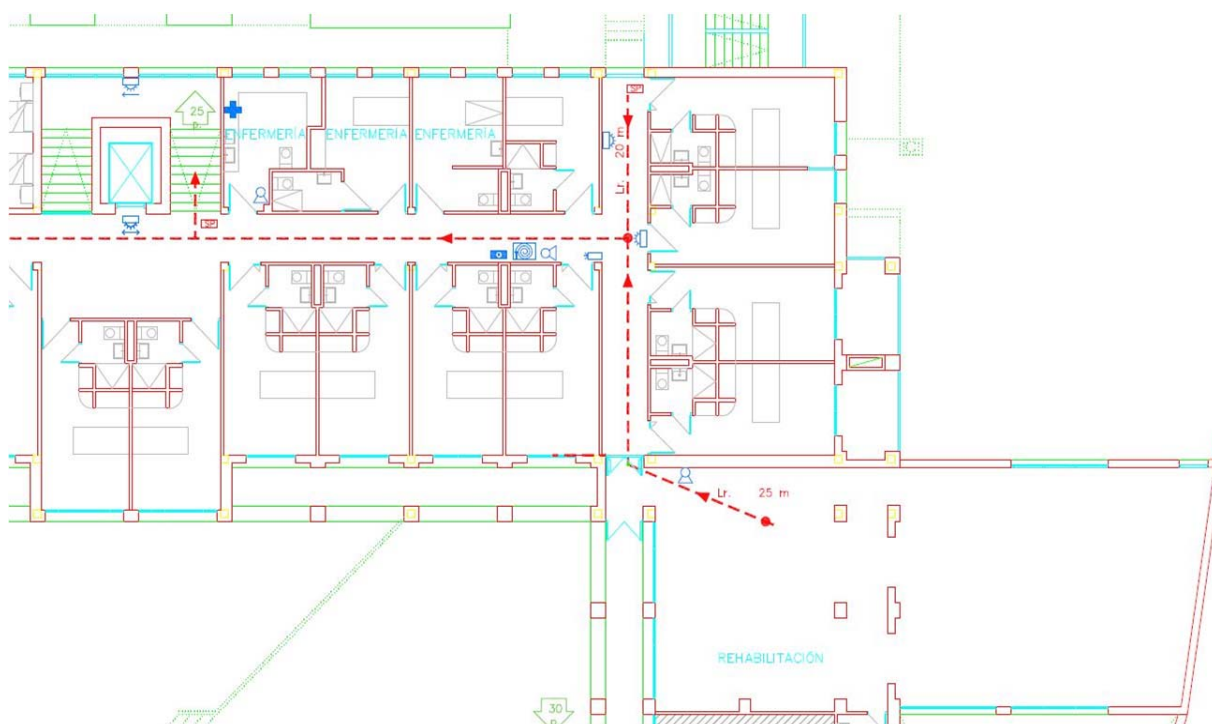



FIRMADO POR

TOMAS CARCAVILLA VÁZQUEZ
30/08/2024 (según el firmante)



SELLO

BUÑUEL
Registro de Entrada n.º 1707/2024
Copia escaneada
04/09/2024 9:05


Origen de evacuación.

“Es todo punto ocupable de un edificio, exceptuando los del interior de las viviendas y los de todo recinto o conjunto de ellos comunicados entre sí, en los que la densidad de ocupación no exceda de 1 persona/5 m² y cuya superficie total no exceda de 50 m², como pueden ser las habitaciones de hotel, residencia u hospital, los despachos de oficinas, etc”.

PLANTA SEGUNDA

En la planta segunda se hace un cierre para conectar el ascensor con la actual salida a terraza de la residencia.

En este caso se mantiene el actual recorrido de evacuación y se asegura la evacuación dejando una puerta de salida a la terraza y a la escalera de evacuación exterior, desde este nuevo pasillo. Esta puerta contará con apertura hacia el sentido de la evacuación, barra antipánico, una anchura de 90 cm de paso libre, luces de emergencia y señalización según normativa.

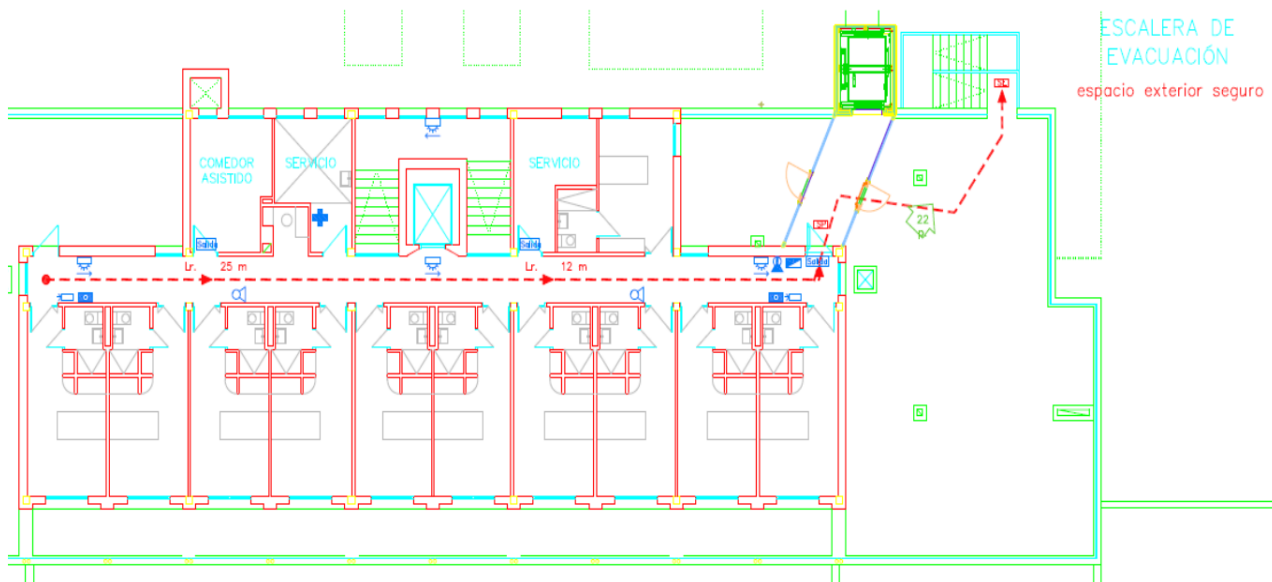

En Buñuel, a 30 de agosto de 2024

INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL

Colegiado 1596

Fdo: Tomás CARCAVILLA VÁZQUEZ

