


INERCO División de Ingeniería	ESTÁNDAR DE SOPORTACIÓN PATÍN PARA TUBERÍAS A.CARBONO HASTA DN 24"	IN/STD-ST-420	
		Fecha: Abril 2016	
		Rev: 3	Hoja 1 de 2

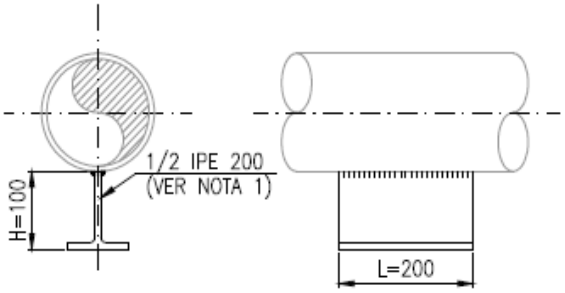


PARA TUBERIAS DE 1/2" A 2"

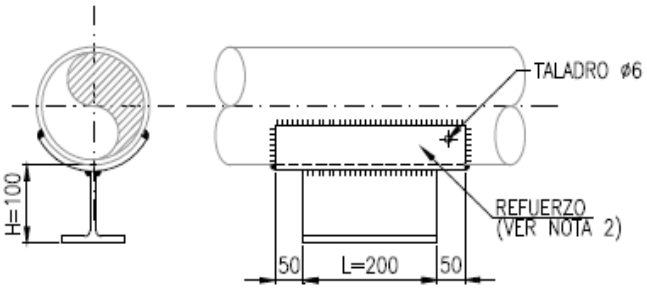


PARA TUBERIAS DE 1/2" A 2"

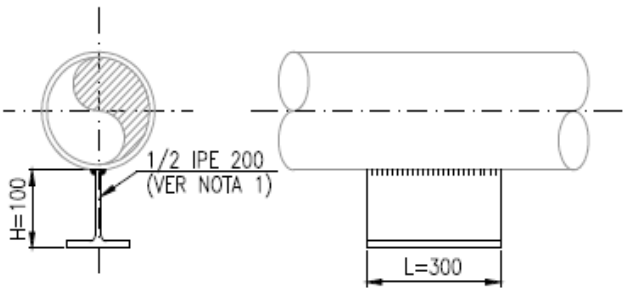


PARA TUBERIAS DE >2" A 6"

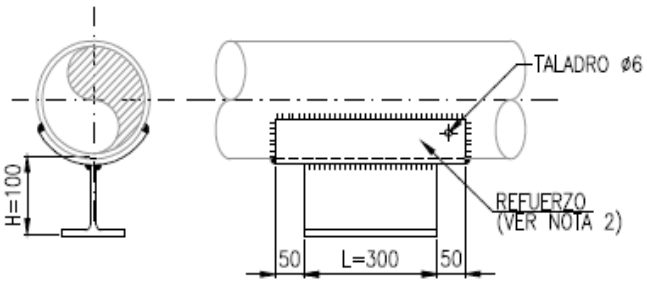

PARA TUBERIAS DE >2" A 6"

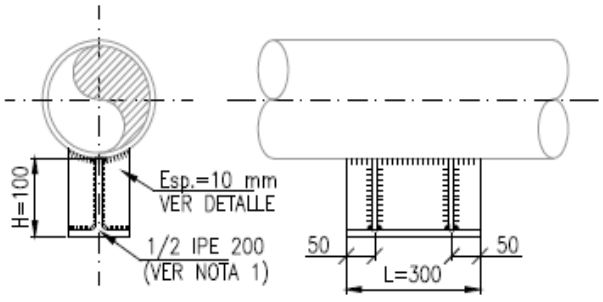

PARA TUBERIAS DE 8" A 12"

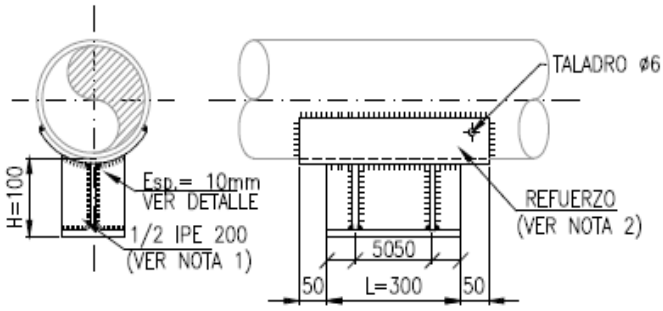

PARA TUBERIAS DE 8" A 12"

IN/STD-ST-420-01 (sin refuerzo)

IN/STD-ST-420-02 (con refuerzo)

Notas:

1. La distancia normal entre los BOP de la tubería y la parte inferior del soporte será de 100mm. En casos en que, debido al espesor de aislamiento, la distancia **citada fuera mayor, se indicará la longitud de los patines requerida (H) y se obtendrán de IPE 200 cuando esta distancia sea de 150mm y de IPE 220 cuando** de 200mm

2. En caso en que se necesite refuerzo, se deberá indicar y abarcará un sector de 120º fabricado a partir de la misma tubería. Para tuberías de inoxidable de 2" e inferiores la soldadura puede realizarse discontínua (100mmx50mm) entre el refuerzo y la tubería.

3. En caso de que sea necesario utilizar patines mayores de 300 mm se indicará la longitud requerida (L).

Rev.	Fecha	Descripción	Realizado	Verificado	Aprobado
3	20/04/2016	Se emite como Rev. 1	M.V.N.	M.A.P.	P.R.M.

Este documento es propiedad de INERCO. Queda completamente prohibida su reproducción o uso total o parcial salvo autorización expresa.
This document is property of INERCO. Reproduction and use of this document are fully forbidden without authorization.