
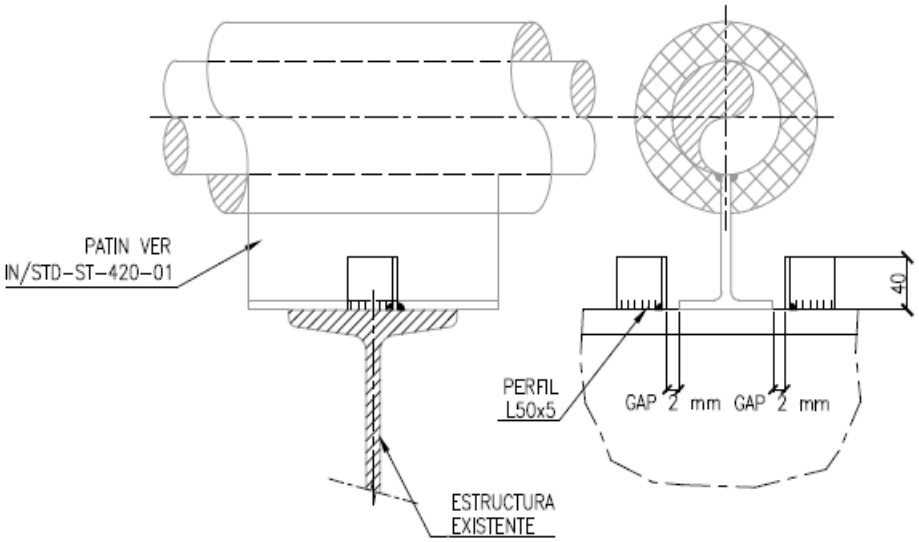


IN/STD-ST-525-01 (Sin refuerzo)

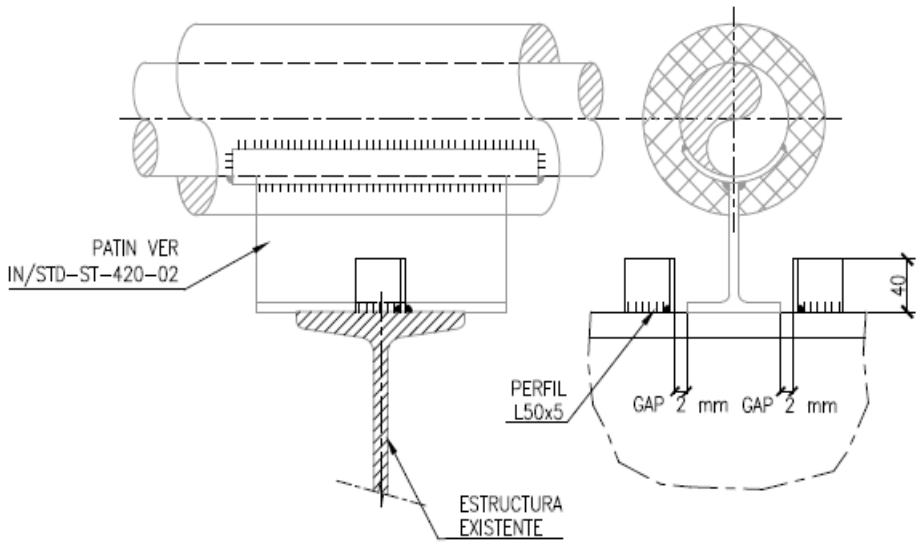

IN/STD-ST-525-02 (Con refuerzo)

Notas:

1. En caso en que se necesite refuerzo, se deberá indicar y abarcará un sector de 120º fabricado a partir de la misma tubería.
2. Cotas dadas en mm.

Rev.	Fecha	Descripción	Realizado	Verificado	Aprobado
1	20/10/2012	Revisión general	M.V.N.	M.A.P.	P.R.M.

This document is property of INERCO. Reproduction and use of this document are fully forbidden without authorization.
Este documento es propiedad de INERCO. Queda completamente prohibida su reproducción o uso total o parcial salvo autorización expresa.