
INERCO División de Ingeniería	ESTÁNDAR DE SOPORTACIÓN ANCLAJE DIRECCIONAL + ABARCÓN PARA TUBERÍA NO AISLADA HASTA DN 12"	IN/STD-ST-635	
		Fecha: Abril 2016	
		Rev: 2	Hoja 1 de 1

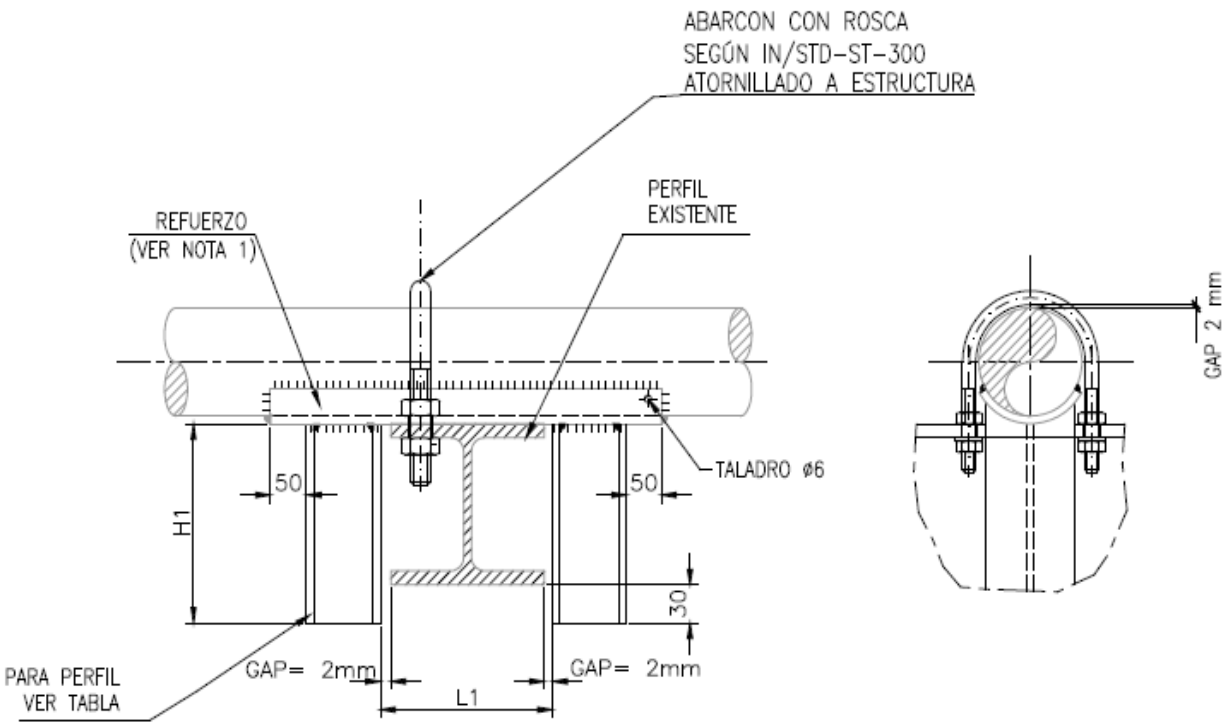

ø NOMINAL TUBERÍA	PERFIL REQUERIDO
ø<=2"	IPE-100
2"<ø<=12"	HEB-100

Notas:

1. El refuerzo abarcará un sector de 120º fabricado a partir de la misma tubería. Para tuberías de inoxidable de 2" e inferiores la soldadura puede realizarse discontínua (100mmx50mm) entre el refuerzo y la tubería.

2. Las dimensiones H1 y L1 vendrán determinadas en función del perfil existente.

3. Cotas dadas en mm.

4. Acero de perfiles será del tipo S275JR.

2	20/04/2016	Se emite como Rev. 2	M.V.N.	M.A.P.	P.R.M.
Rev.	**Fecha**	**Descripción**	**Realizado**	**Verificado**	**Aprobado**

This document is property of INERCO. Reproduction and use of this document are fully forbidden without authorization.
Este documento es propiedad de INERCO. Queda completamente prohibida su reproducción o uso total o parcial salvo autorización expresa.