


INERCO División de Ingeniería	ESTÁNDAR DE SOPORTACIÓN ANCLAJE DIRECCIONAL + GUÍA PARA TUBERÍA VERTICAL HASTA DN 8"	IN/STD-ST-650	
		Fecha: Abril 2016	
		Rev: 2	Hoja 1 de 1

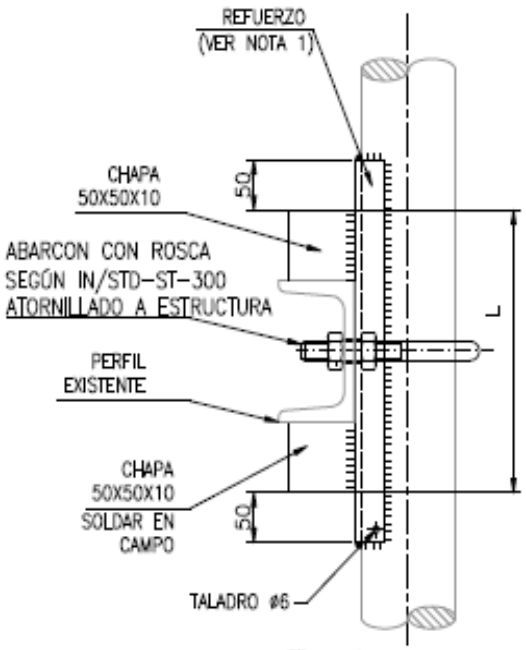

IN/STD-ST-650-01
(sin aislamiento)

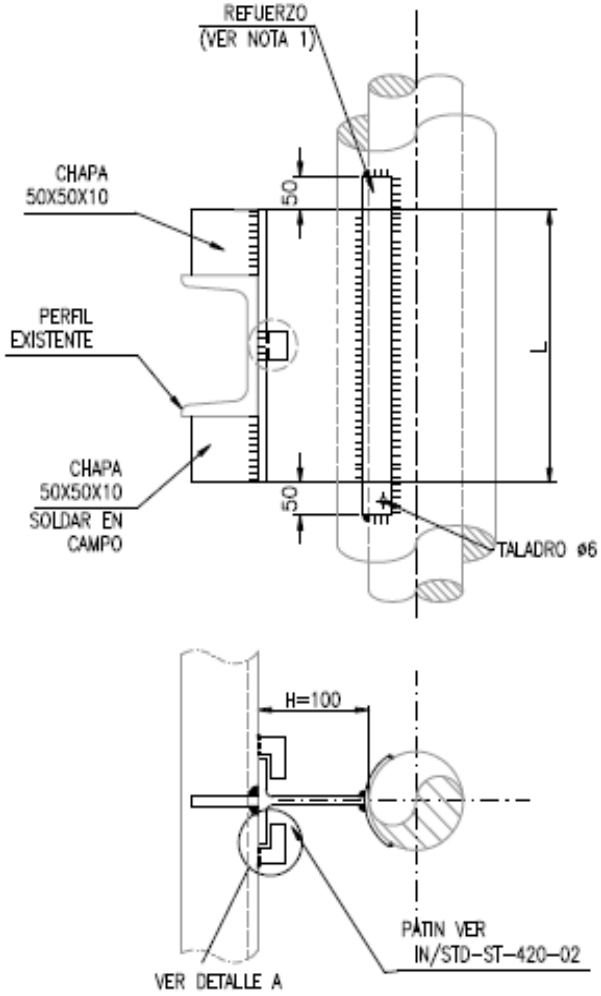

IN/STD-ST-650-02
(con aislamiento)

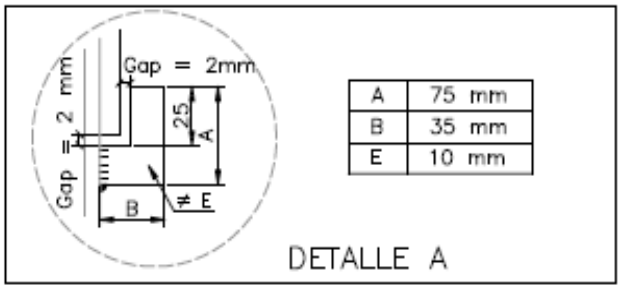

A	75 mm
B	35 mm
E	10 mm

DETALLE A

Notas:

1. El refuerzo abarcará un sector de 120º fabricado a partir de la misma tubería. Para tuberías de inoxidable de 2" e inferiores la soldadura puede realizarse discontínua (100mmx50mm) entre el refuerzo y la tubería.
2. Cotas dadas en mm.
3. Acero de chapa será del tipo S275JR.

Rev.	Fecha	Descripción	Realizado	Verificado	Aprobado
2	20/04/2016	Se emite como Rev. 2	M.V.N.	M.A.P.	P.R.M.

Este documento es propiedad de INERCO. Queda completamente prohibida su reproducción o uso total o parcial salvo autorización expresa.
This document is property of INERCO. Reproduction and use of this document are fully forbidden without authorization.